



Przekrój A - A

Przekrój B - B

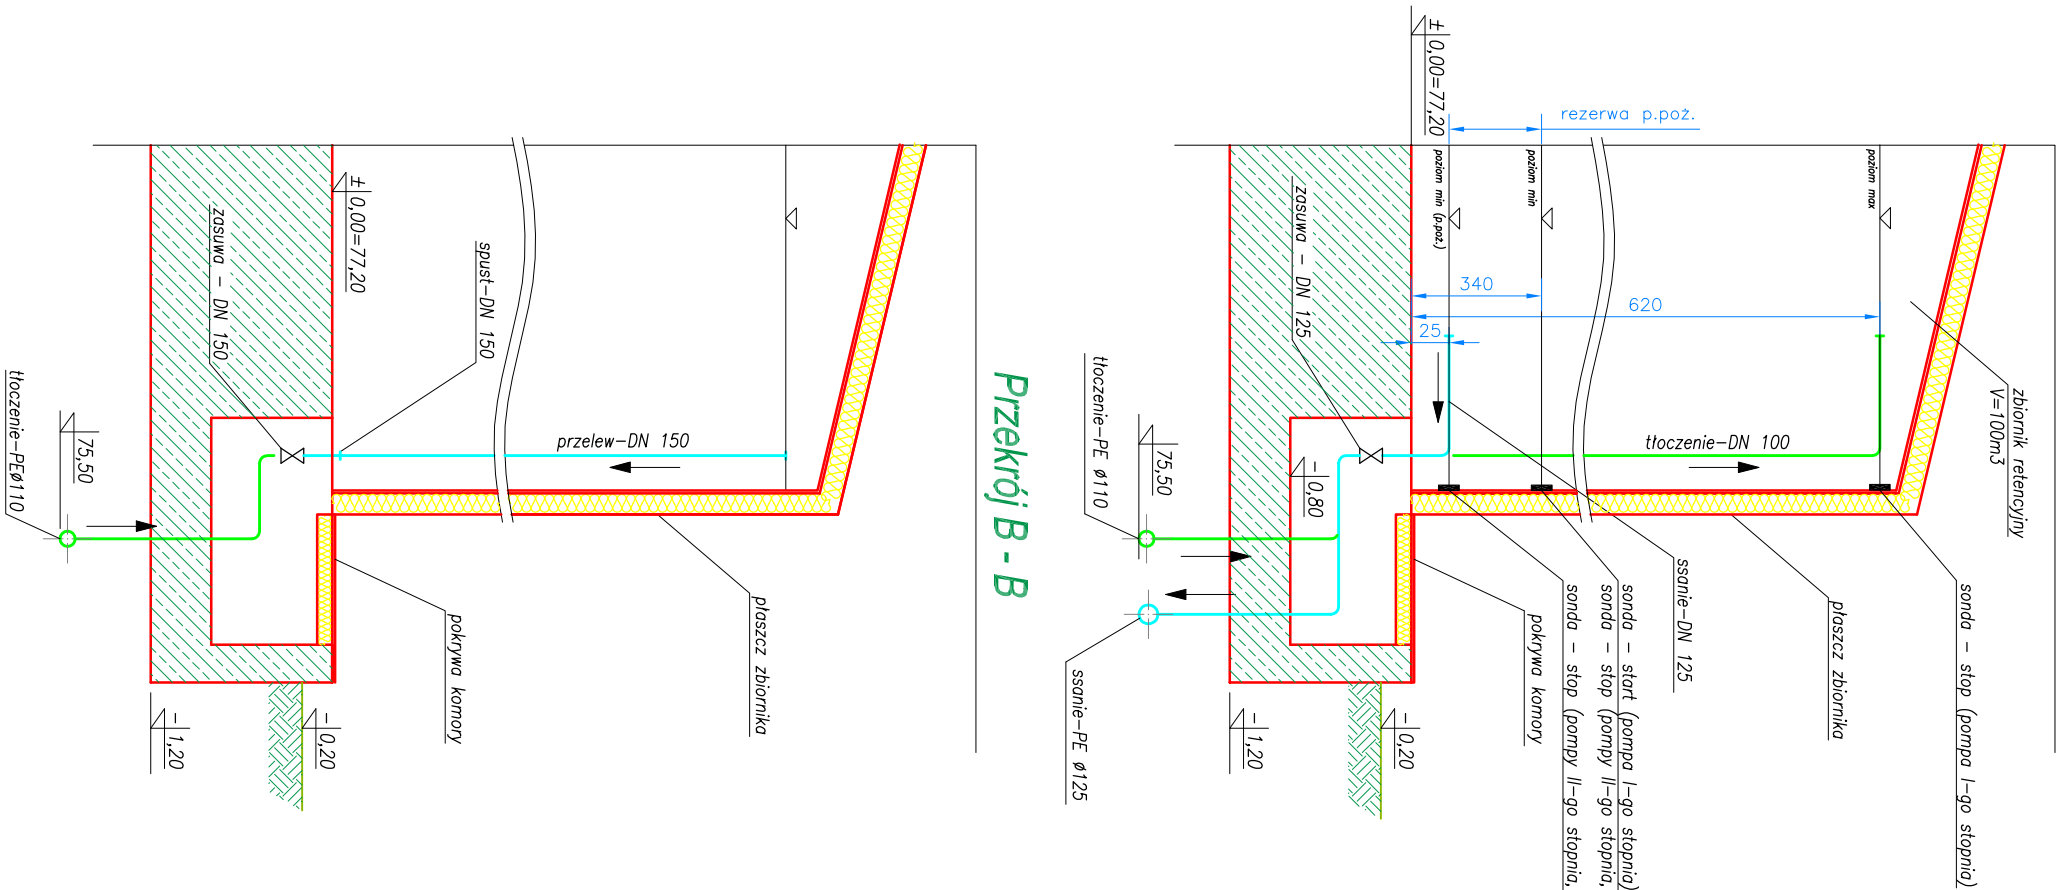

- Średnice zasuw :
- tłoczenie - DN 100
 - spust - DN 150
 - ssanie - DN 125

Schemat podłączenia króćców zbiorników - skala 1:50

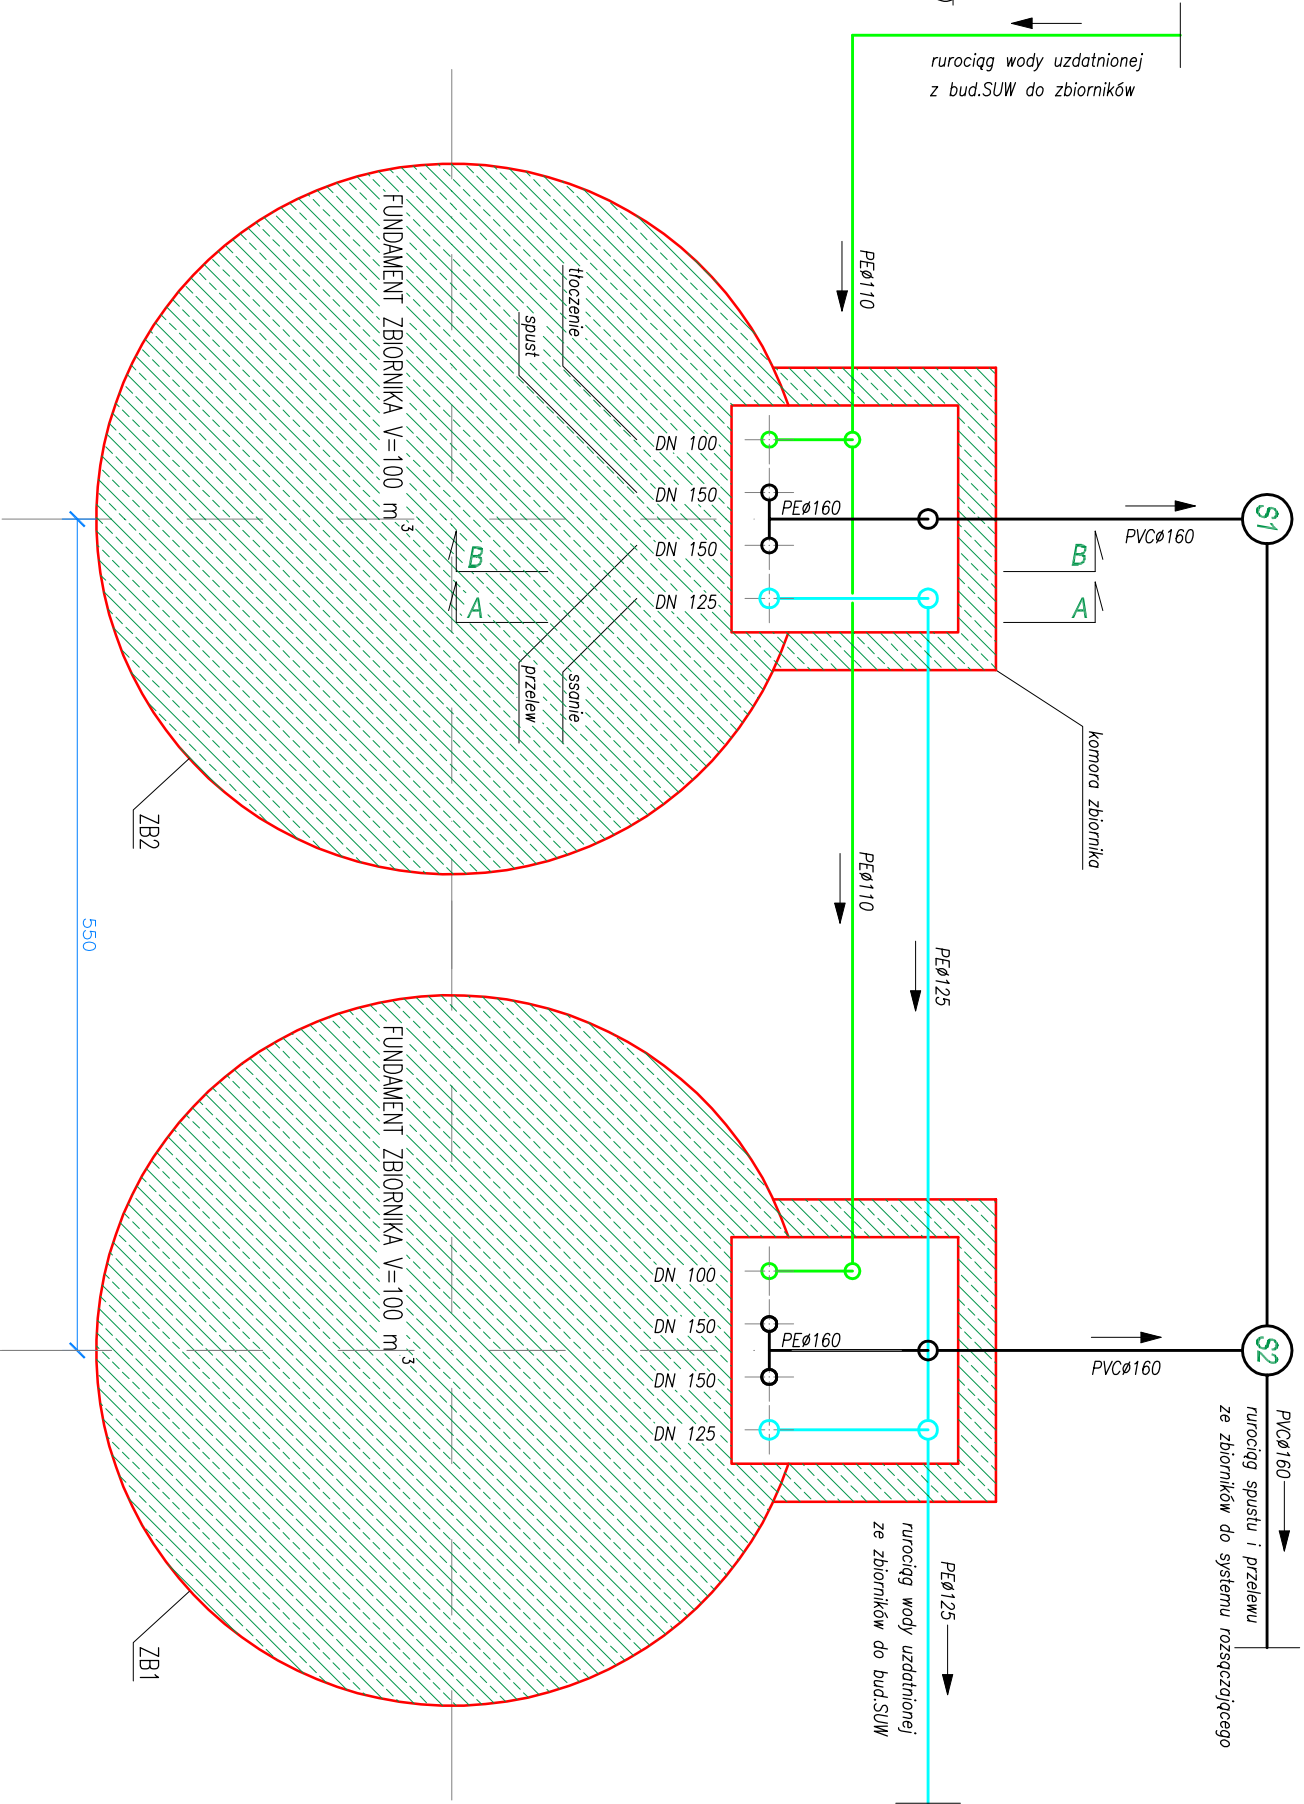

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------|--|
| <div><div><div></div><div>INEKO</div></div><div>PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA "INEKO" Jerzy Kujawski 14-200 ILAWA, ul.Ostródzka 53, tel/fax(0-89)648-71-51 http://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl</div></div> | | | | NR RYSUNKU | |
| OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY ADRES: Skrzynki, gmina Baruchowo, pow. Włocławek INWESTOR: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo | | | | 11 | |
| TEMAT: SCHEMAT PODŁĄCZENIA KRÓĆCÓW ZBIORNIKÓW | | | | | |
| PROJEKTOWAŁ | OPRACOWAŁ | KREŚLIŁ | SPRAWDZIŁ | PODZIAŁKA | |
| inż. Jerzy Kujawski | inż. Wojciech Panek | inż. Wojciech Panek | mgr inż. Ołaf Kujawski | 1:50 | |
| nr upr. 220/82/OŁ. 74/92/OŁ. 79/92/OŁ | -- | -- | WM/0001/PWCS/09 | DATA | |
| | | | | wrzesień 2014r. | |